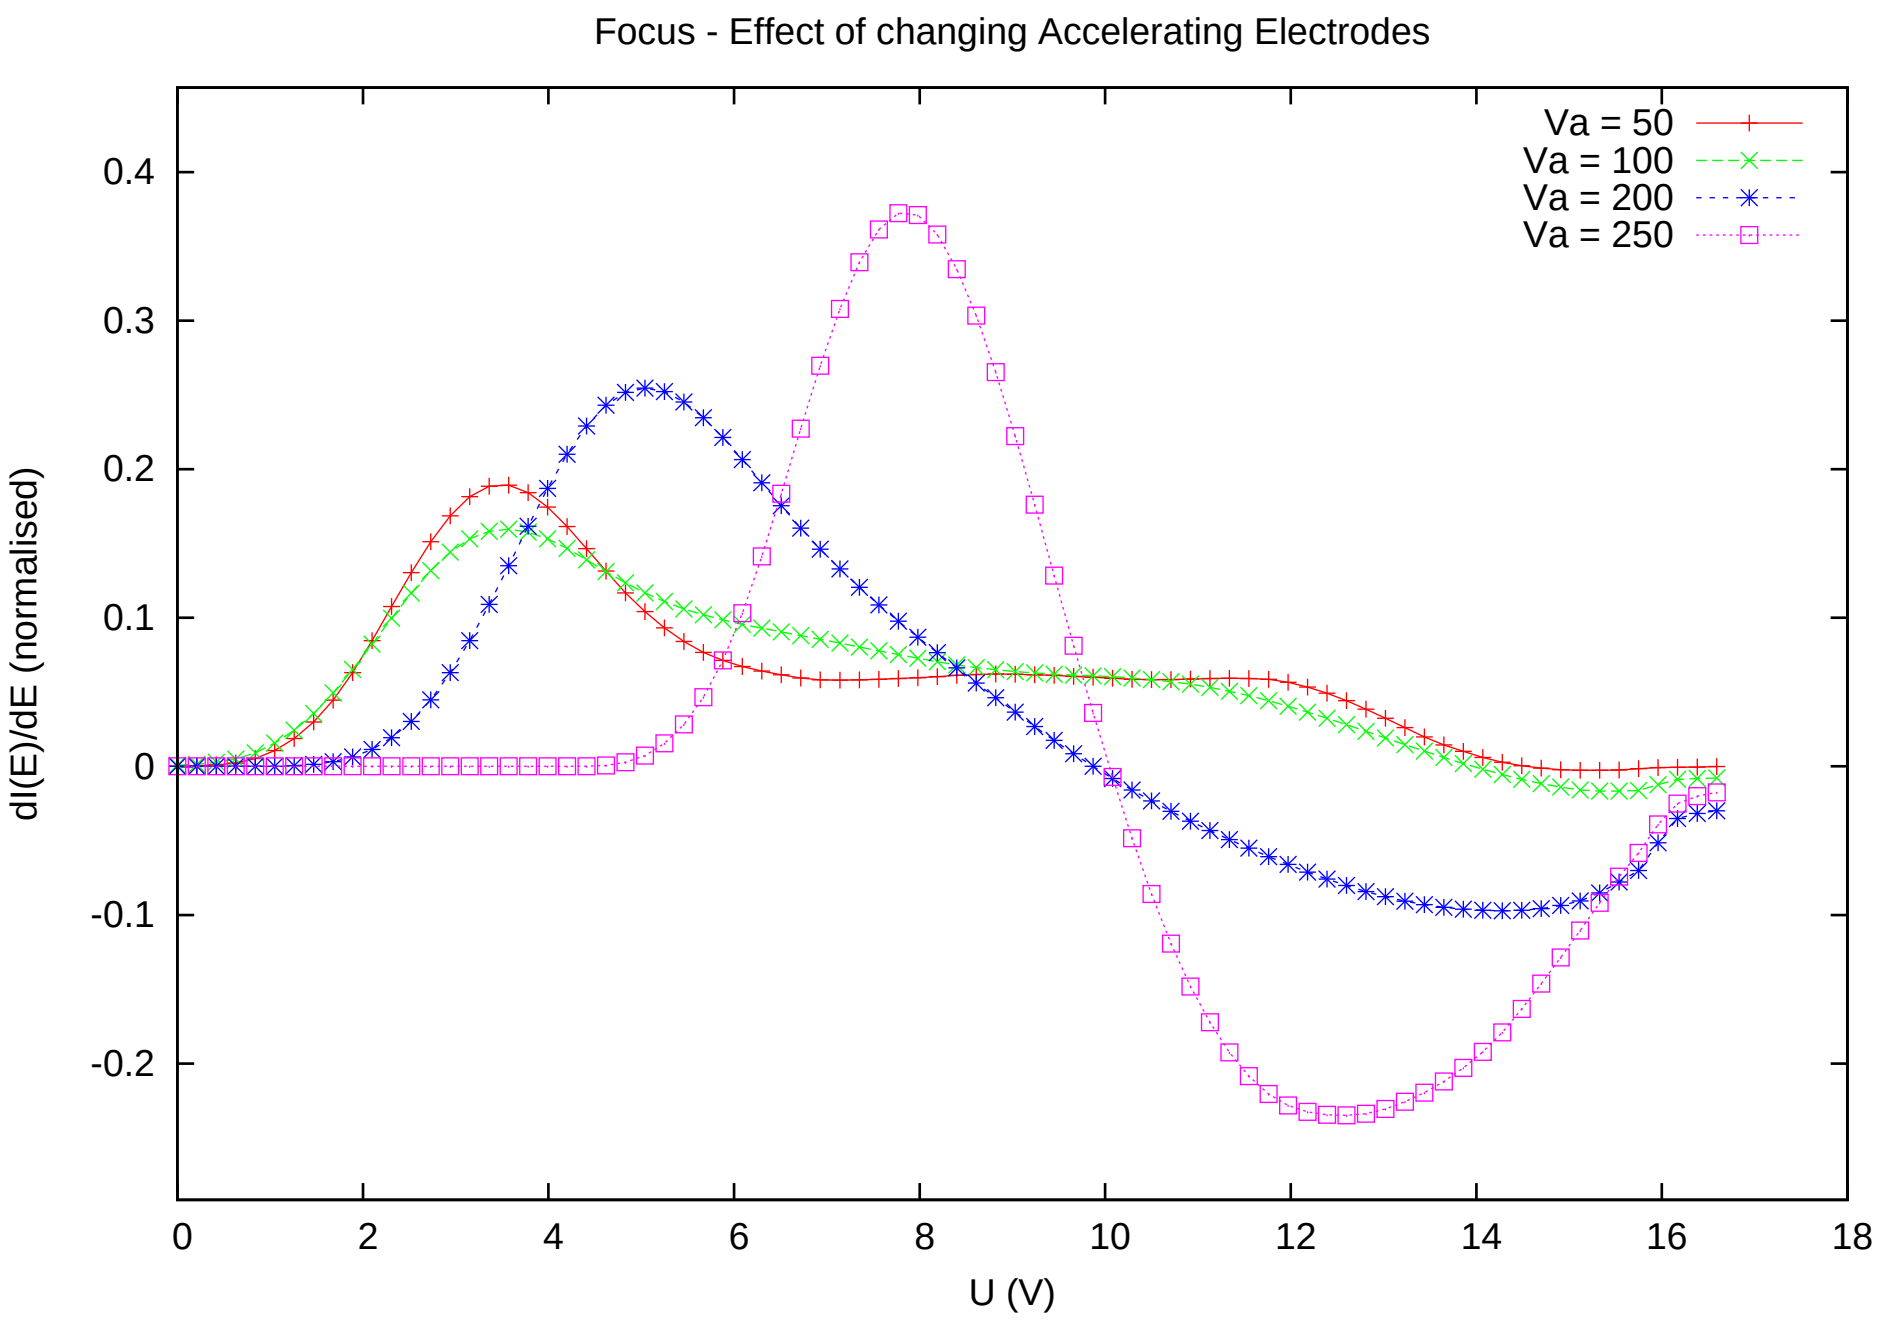
Focus - Effect of changing Accelerating Electrodes
Va = 50
Va = 100
Va = 200
Va = 250
dI(E)/dE (normalised)
U (V)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18